

NOTA: DME ILS EN GP

INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA

PISTA	ILUMINACION	RESISTENCIA ■	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE				
			TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO
02	ALSF-2 REDL (P) 3°	PCN 49/F/B/W/T	2600 m	2840 m	2660 m	2600 m	45 m
20	REDL REIL (P) 3°		2600 m	2660 m	2600 m	2600 m	45 m

SERVICIOS DISPONIBLES

POLICIA INTERNACIONAL ADUANA SANIDAD METEOROLOGIA S.E.I.

MINIMOS DE DESPEGUE

HORA OPERACION CONSULTA GEN parte 6

AERONAVES	PISTA	
	02	20
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO	*	*
BIMOTOR/REACTOR/TURBO	1.6 KM *	1.6 KM *
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO	0.8 KM *	0.8 KM *
SIN ALTERNATIVA PARA EL DESPEGUE	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA

* CONSULTA Pag. 2.13
 ■ OPS DE ACFT CON ACN SUPERIOR A LOS INDICADOS DEBE SOLICITARSE CLR A LA DGAC.
 PCN APN: 55/R/B/W/T


SCIE INFO RWY

DGAC

17 AGOSTO 2017

CAMBIO: RWY / VAR
 Change: RWY / VAR

AMDT 81

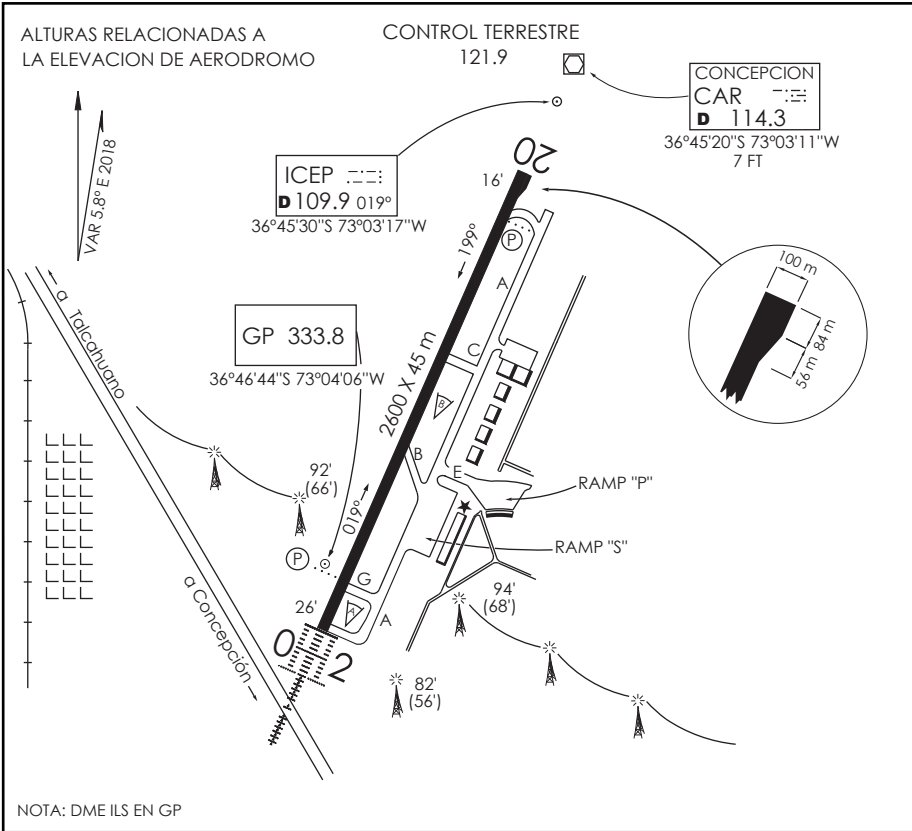

NOTA: DME ILS EN GP

INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA

PISTA	ILUMINACION	RESISTENCIA ■	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE				
			TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO
02	ALSF-2 TDZL (P) 3° REDL RCLL	PCN 49/F/B/W/T	2600 m	2840 m	2660 m	2600 m	45 m
20	REDL RCLL REIL (P) 3°		2600 m	2660 m	2600 m	2600 m	45 m

SERVICIOS DISPONIBLES

POLICIA INTERNACIONAL ADUANA SANIDAD METEOROLOGIA S.E.I.

MINIMOS DE DESPEGUE

HORA OPERACION CONSULTE GEN parte 6

AERONAVES	PISTA	
	02	20
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO	*	*
BIMOTOR/REACTOR/TURBO	1.6 KM *	1.6 KM *
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO	0.8 KM *	0.8 KM *
SIN ALTERNATIVA PARA EL DESPEGUE	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA

* CONSULTE Pag. 2.13
 ■ OPS DE ACFT CON ACN SUPERIOR A LOS INDICADOS DEBE SOLICITARSE CLR A LA DGAC.
 PCN APN: 55/R/B/W/T
 TCLL INSTALADAS

SCIE INFO RWY

DGAC

01 MARZO 2018

CAMBIO: Luces
 Change: Lights

NOTAM N°A0387/18